

AGROLAB Agrar&Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Føns og Omegns Vandværk + Udby og Rolund
Torben Andersen
Gl. Assensvej 51
5580 Nr. Aaby
DÅNEMARK

Dato 28.03.2022
Kundenr. 10053827

ANALYSERAPPORT

Ordre **2172002 Føns og Omegns Vandværk + Udby og Rolund - Ledningsnet - Gruppe A**
 Analyse nr. **538613 Drikkevand Danmark**
 Projekt **4205 Føns og Omegns Vandværk + Udby og Rolund Drikkevand**
 Prøvens ankomst **24.03.2022**
 Prøvetagning **24.03.2022 08:40**
 Prøvetager **853**
 Kunde-prøvebetegnelse **A00200749338 A00401597047 A10200948737**
 Formål **Flushprøve (Ledningsnetprøve)**
 Omfang **Gruppe A-Parameter**
 Udtagningssted **Udby Rolund Vandværk, ledningsnet Køkken, Børnehaven, Føns Strandvej 2**
 Gade **Føns Strandvej 2**
 Postnummer/Sted **5580 Nr. Aaby**
 Anlægs-ID **81780**

Vejledende værdier iht. BEK nr. 802 Metode

Enhed Resultat Påvisningsgrænse Kvantificeringsgr.

Fysisk-kemisk Parameter

Parameter	Enhed	Resultat	Påvisningsgrænse	Kvantificeringsgr.	Vejledende værdier iht. BEK nr. 802	Metode
pH-værdi (feltmåling)		7,97		2	7-8,5	DIN EN ISO 10523 : 2012-04
Temperatur (Feltmåling)	°C	7,4		0		DIN 38404-4 : 1976-12
Ledningsevne ved 20 °C (Feltmåling)	µS/cm	909		10		DIN EN 27888 : 1993-11
Turbiditet (Laboratorium)	FNU	0,24		0,05	1	DIN EN ISO 7027 : 2000-04
Farvetal-Pt	mg/l	8,5	1	2	15	DIN EN ISO 7887 : 2012-09

Sensorisk undersøgelse

Lugt (Feltmåling)		Ingen lugt				DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)
-------------------	--	------------	--	--	--	----------------------------------

Anion

Nitrit (NO ₂)	mg/l	0,003 (x)	0,001	0,005	0,1	DIN ISO 15923-1 : 2014-07
---------------------------	------	-----------	-------	-------	-----	---------------------------

Kation

Ammonium (NH ₄)	mg/l	0,044	0,005	0,02	0,05	DIN ISO 15923-1 : 2014-07
-----------------------------	------	-------	-------	------	------	---------------------------

Gasser

Fri oxygen (O ₂) (feltmåling)	mg/l	9,9	0,07	0,2	5	DIN EN ISO 5814 : 2013-02
---	------	-----	------	-----	---	---------------------------

Uorganiske sporstoffer

Jern (Fe)	µg/l	21	3	10	200	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 (M 069)
Kobber (Cu)	µg/l	7		3	100	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 (M 069)

Mikrobiologisk undersøgelse

Kimtæl ved 22°C	CFU/ml	0		0	200	DIN EN ISO 6222 : 1999-07
-----------------	--------	---	--	---	-----	---------------------------

Dato 28.03.2022
Kundenr. 10053827

ANALYSERAPPORT

Ordre **2172002** Føns og Omegns Vandværk + Udby og Rolund - Ledningsnet - Gruppe A
Analyse nr. **538613** Drikkevand Danmark

	Enhed	Resultat	Påvisningsgrænse	Kvantificeringsgr.	Vejledende værdier iht. BEK nr. 802	Metode
E. coli	CFU/100ml	0		0	0	DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Coliforme bakterier	CFU/100ml	0		0	0	DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09

6) Vandets ledningsevne bør som minimum være 30 mS/m.

Krydset "(x)" i resultatspalten betyder at indholdet af det pågældende stof er imellem påvisningsgrænsen og kvantificeringsgrænsen.


Parameterspecifik analytisk måleusikkerhed og information om beregningsmetoden vil blive leveret efter anmodning, hvis de rapporterede resultater er over den parameterspecifikke kvantificeringsgrænse. Minimumskriterierne for de anvendte metoders ydeevne er generelt baseret på Europa Kommissionens direktiv 2009/90/EF i henhold til måleusikkerhed

Prøvetagning er udført i henhold til: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12

Testens begyndelse: 25.03.2022

Testens afslutning: 28.03.2022 07:30

Resultaterne er kun relateret til de testede artikler. I tilfælde, hvor laboratoriet ikke var ansvarlig for prøveudtagning, gælder de rapporterede resultater for prøven som modtaget. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse. Resultaterne på denne analyserapport bliver afrapporteret på en forenklet måde i overensstemmelse med den med Dem skriftlig truffet aftalt ifølge ordrebekræftelse i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018, afsnit 7.8.1.3.

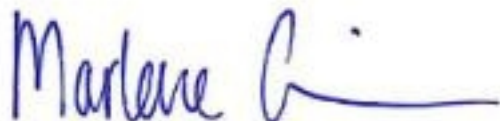

AGROLAB Agrar&Umwelt Marlene Christensen, Tlf. / Kundeservice, e-mail: crm-aauk-dk@agrolab.de

De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Kun ikke-akkrediterede procedurer er markeret med symbolet "(*)".